

MT

中华人民共和国煤炭行业标准

MT/T 154.2—1996

煤矿用电器设备 产品型号编制方法和管理办法

1996-04-01 批准

1996-09-01 实施

中华人民共和国煤炭工业部 批准

目 次

1 主题内容与适用范围	1
2 引用标准	1
3 产品型号编制原则	1
4 产品型号的组成与排列方式	1
5 产品型号的编制方法	2
6 产品型号管理办法	5

煤矿用电器设备 产品型号编制方法和管理办法

1 主题内容与适用范围

本标准规定了煤矿用电器设备产品(以下简称产品)型号编制原则、编制方法、型号的组成和排列方式、管理办法。

本标准适用于煤矿用的电器设备。

本标准不适用于矿灯、充电架、照明灯具。

2 引用标准

GB/T 1.1 标准化工作导则 第一单元:标准的起草与表述规则 第一部分:编写标准的基本规定

MT/T 154.1 煤矿机电产品型号的编制导则和管理办法

3 产品型号编制原则

3.1 产品型号的命名应力求简单明了。

3.2 产品型号一律由大写汉语拼音字母及阿拉伯数字组成。

3.3 一般采用产品名称中每个词组的有代表意义的一个汉字的汉语拼音第一个字母。

3.4 如按 3.3 条选字母造成型号重复或其他因素不能采用时,可采用词组中其他汉字的汉语拼音字母。


3.5 达不到 3.1~3.4 条要求时,方可选用其他字母,但必须取得标准归口单位同意。

3.6 产品型号只代表一种产品,不应与其他产品型号发生混淆与重复。

4 产品型号的组成与排列方式

4.1 产品型号主要由“产品类型代号”、“第一特征代号”、“顺序号”、主参数组成。如这样表示仍难以区分时,再逐一增加“第二特征代号”、“补充(派生)特征代号”和“修改序号”。

4.2 产品型号的排列方式如下:

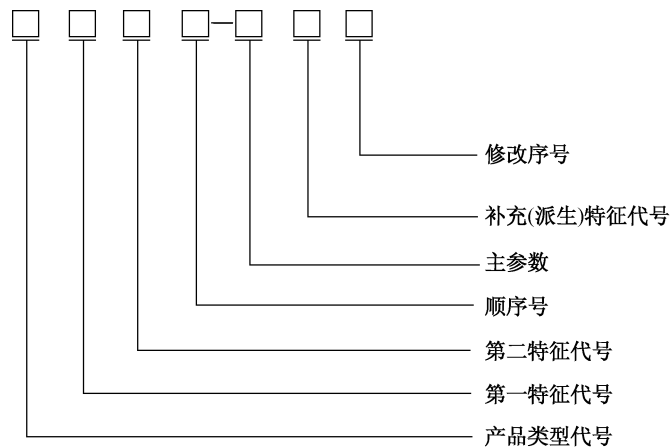

5 产品型号的编制方法

5.1 产品型号中的“产品类型代号”表明产品的分类类别，一般用汉语拼音单字母表示，凡是出现区分困难时，允许用双字母表示(见表 1)。

表 1

产品类型代号	产品名称	产品类型代号	产品名称	产品类型代号	产品名称
A	按钮	H	换向开关	R	加热装置
B	保护 补偿	HX	互感器箱	RX	熔断器箱
C	插销	J	进线装置	S	—
CF	电磁换向阀	JX	继电器箱	T	操纵台
CG	传感器	JH	接线盒	U	—
DD	电笛	K	开关, 馈电开关	V	—
DL	电铃	KF	控制用电磁阀	W	—
DX	电源箱	KX	控制箱	X	限位开关, 配电箱
DT	电磁铁	L	—	XD	信号灯
DZ	电阻	M	—	Y	仪表
E	—	N	—	Z	组合装置, 制动器 整流器
F	—	P	屏, 配电装置		
G	柜	Q	起动器	ZX	整流器箱

5.2 产品型号中的“第一特征代号”表明产品的防爆结构型式，用汉语拼音字母表示(见表 2)。

表 2

第一特征代号	防爆型式	第一特征代号	防爆型式	第一特征代号	防爆型式
B	隔爆型	A	隔爆兼增安型	K	矿用一般型
H	本质安全型	S	充砂型	Q	其他
J	隔爆兼本质安全型	Y	正压型	F	非防爆型
Z	增安型	C	充油型	E	浇封型

5.3 产品型号中的“顺序号”表明产品登记顺序，以阿拉伯数字表示。由标准归口单位统一安排。

5.4 产品型号中的“主参数”表明产品的主要技术参数，如电流、电压、功率、主电路数(电流/电压、功率/电压)，必要时可用配套机械的主参数。

5.5 产品型号中的“顺序号”与主参数中间应有一粗的横短线(占一格位置)以示区分。

5.6 产品型号中的“第二特征代号”是在“产品类型代号”、“第一特征代号”、“主参数”相同时，而结构、性能、原理等不同时需要区别之用，用汉语拼音字母表示，(见表 3)。

5.7 产品型号中的补充(派生)特征代号是在“产品类型代号”“第一特征代号”、“第二特征代号”、“主参数”相同，而需要进一步区分其有关的特征或表明与其主机的配套时作识别之用，用汉语拼音字母表示(见表 3 与表 4)。

表 3

第二特征代号	产品特征名称	第二特征代号	产品特征名称	第二特征代号	产品特征名称
A	—	J	交流	S	双速、手动、手车
B	—	K	空气、负荷	T	调速、通用
C	电磁	L	电流、漏电	U	—
D	低压、动力电子保护	M	照明	V	—
E	—	N	可逆	W	微机、温度、无功功率
F	分	P	—	X	相敏 选择
G	高压、固定	Q	—	Y	电压、液压
H	—	R	热保护	Z	真空、直流、自动 总开关、综合、组合

表 4


补充特征代号	配套机械名称	补充特征代号	配套机械名称	补充特征代号	配套机械名称
B	刨煤机	H	—	S	输送机、可伸缩皮带运 输机、上山皮带运输机
C	采煤机	J	绞车设备	T	提升设备
D	多功能设备	L	车辆设备	X	下山皮带运输机、 洗煤设备
E	掘进机、煤巷掘进 机,联合掘进机	M	—	Z	装载机、转载机、 抓岩机、煤电钻
C	刮板转载机 刮板运输机	P	耙斗装载机	—	

5.8 产品型号中的“修改序号”是当产品的设计有大的修改,作为区分识别之用,用带括号的汉语拼音字母依次表示,如(A)、(B)、(C)……


5.9 产品型号采用的汉语拼音中,不得使用“1”和“O”两个字母。

5.10 产品型号编制示例:


例 1: 矿用隔爆型真空电磁起动器、第一次登记、双回路、额定电压 660 V、额定电流 315 A。

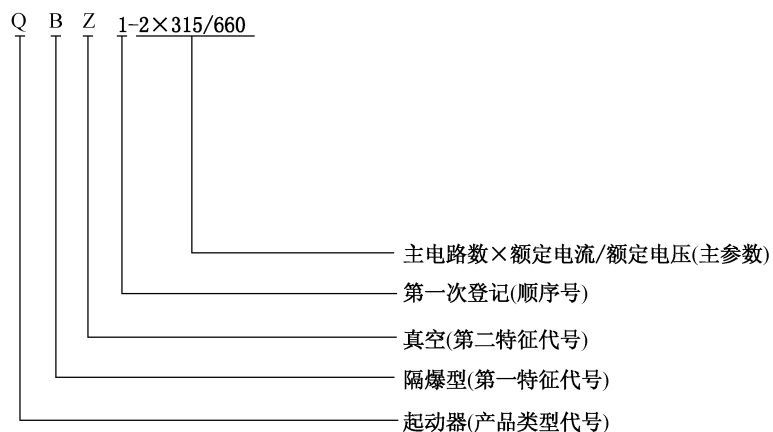


例 2: 矿用隔爆型采煤机电气控制箱第 2 次登记, 额定电压 1 140 V。

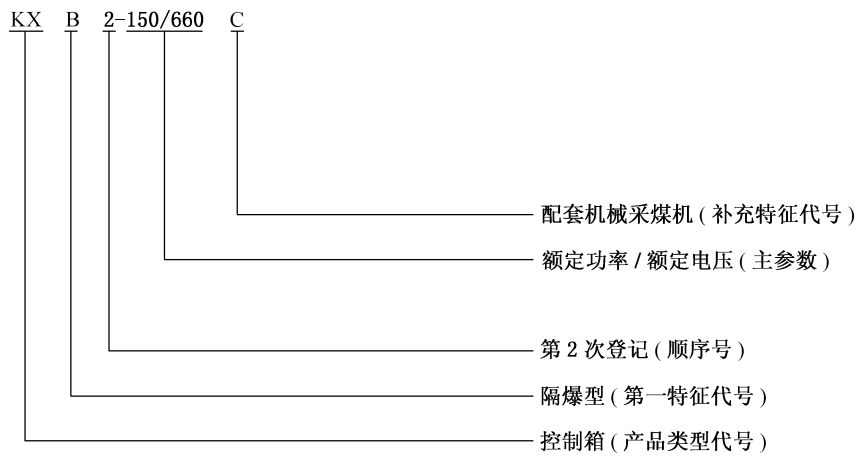


例 3: 矿用一般型低压动力配电箱、第 2 次登记, 额定电压 660 V, 额定电流 315 A。

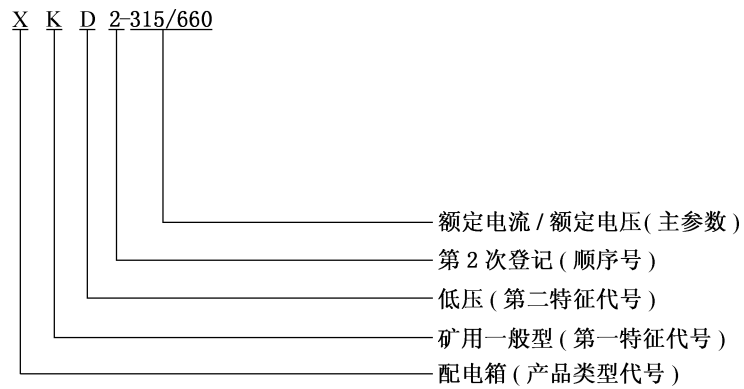

例 4: 矿用隔爆型电磁换向阀, 第 1 次登记 口径 6 mm, 功率 30 W

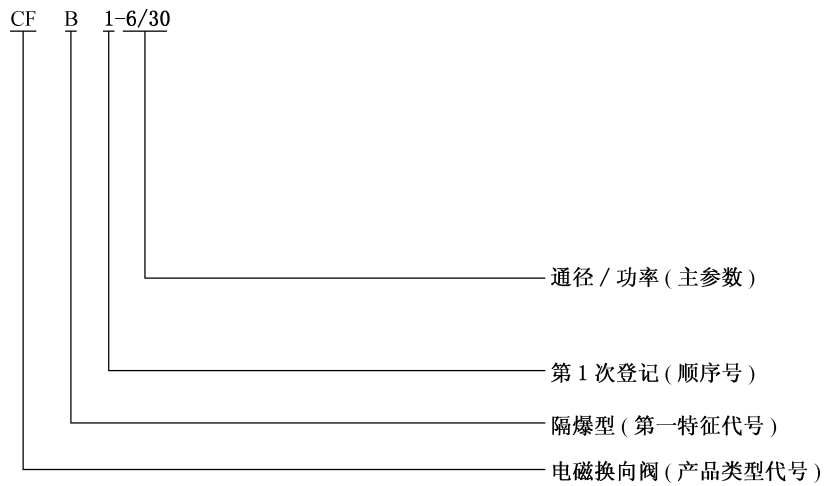

例 5: 矿用一般型手车式高压开关柜,第 3 次登记,额定电压 10 kV

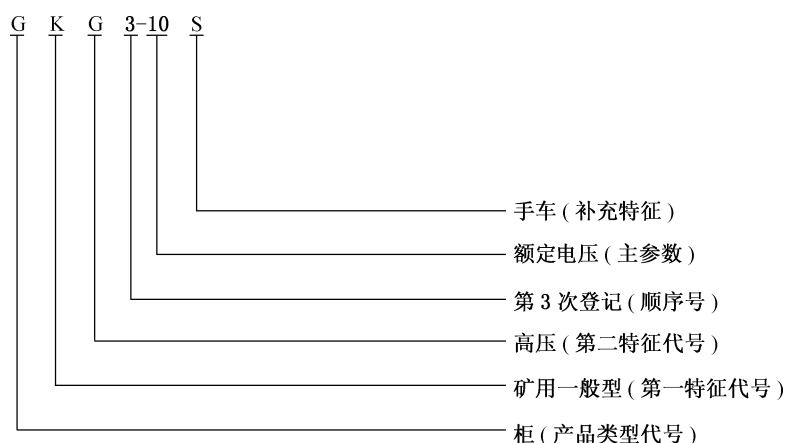

6 产品型号管理办法

6.1 产品型号加上产品名称是产品全称,在正式技术文件中第一次出现时必须是产品全称,以后可以用规定的简称来代替产品的全称。

6.2 产品型号管理由煤炭工业部煤矿专用设备标准化技术委员会电气设备分会(以下简称电气分会)承担。

6.3 产品型号申请办法:

6.3.1 本标准规定编制的产品型号,由制造厂或设计单位,在新产品图样送国家指定检验机关审查前,应备文与产品型号申请表(见表 5)一起向电气分会申请产品型号,该产品鉴定通过后必须办理确认手续(如是派生或系列产品不再鉴定时,则应向电气分会确认登记),确认后正式生效。若三年内未能鉴定,则应向电气分会提出申请继续保留该产品型号,否则该产品型号作废。

6.3.2 申请产品型号时应提供下列资料:

- 煤矿电器设备产品型号申请登记表一式 3 份;
- 产品企业标(草案)或技术条件 1 份;
- 产品使用说明书 1 份;
- 产品总图 1 份。

6.3.3 产品鉴定通过后一年内应向电气分会申请产品型号确认手续,并提供下列资料:

- 煤矿电器设备产品型号确认申请登记表(见表 6)一式 3 份;
- 产品鉴定证书(包括防爆合格证,“MA”安全检查合格证)复印件各 1 份;
- 产品全貌照片 1 张;
- 产品鉴定后,若技术条件及使用说明书没有什么变动时可省略

6.3.4 电气分会对 6.3.2 和 6.3.3 条规定上述申请资料经审查同意后,2~3 周内将型号申请登记表或型号确认申请登记表反馈一份给申请单位。

6.3.5 已有型号的产品,转厂照样生产时,可以沿用原型号,但顺序号由电气分会重新拨给,同时应向电气分会办理型号确认手续。

6.3.6 已有型号的产品在生产中作了较大改进,其基本规格已明显改变或设计修改(影响产品性能时),需更改其产品型号或加注派生代号。此时,应重新申请产品型号。申请手续仍按本标准规定程序办理。

6.3.7 当新产品正式投产后 2 年内,若制造厂不按本标准规定办法申请确认产品型号;电气分会有关撤消原发出的产品型号。

6.4 自本标准实施之日起,所有新设计的煤矿用电器产品均按本标准编制型号。

表 5 煤矿电器设备产品型号申请登记表

申请单位			地址	邮编号
产品名称	申请单位建议名称			
	电气分会确定名称	(由电气分会填写)		
产品型号	申请单位建议型号			
	电气分会确定型号	(由电气分会填写)		
产品计划 鉴定日期		登记编号		
产品基本 规格		产品用途		
若属系列产品说明 该系列产品型号、名 称和制造厂		若属派生产品说明 基型产品型号、名称 与制造厂		
型号含义				
申请单位 盖章	年 月 日	电气分会 盖章	年 月 日	
备 注				

表 6 煤矿电器设备产品型号确认申请登记表

申请单位			地址	邮编号
产品名称	申请单位建议名称			
	电气分会确定名称	(由电气分会填写)		
产品型号	申请单位建议型号			
	电气分会确定型号	(由电气分会填写)		
鉴定主持 单位及日期		登记编号		
鉴定证书号		确认编号		
产品基本规格		产品用途		
若属系列产品说明 该系列产品型号、名 称和制造厂		若属派生产品说明 基型产品型号、名称 与制造厂		
型号含义				
申请单位 盖章	年 月 日	电气分会 盖章	年 月 日	
备 注				

附加说明：

本标准由煤炭工业部煤矿专用设备标准化技术委员会提出。

本标准由煤炭工业部煤矿专用设备标准化委员会电气设备分会归口。

本标准由煤炭科学研究总院上海分院负责起草、上海矿用电器厂参加起草。

本标准主要起草人陈荣中、黄永生。

